


Direkte anlæg uden opblanding - principdiagram nr. 1

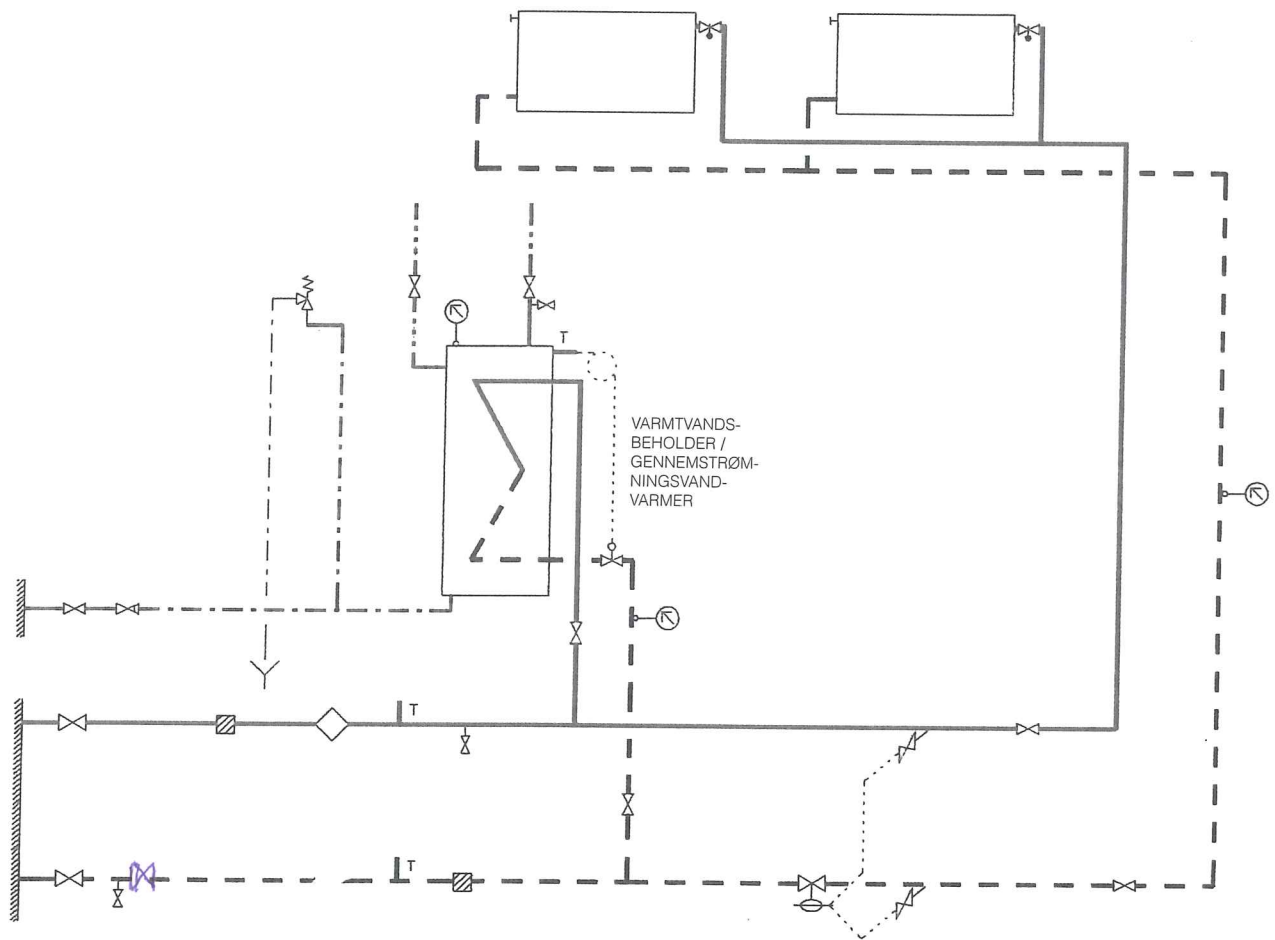

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| | FJV VÆRKETS HOVEDHANER | | KONTRAVENTIL |
| | TERMOMETER | | UDLUFTNING PÅ RADIATOR |
| | MALER PÅ FREM | | NÅLEVENTIL |
| | AFSPÆRRINGSVENTIL | | TILSLUTNING FOR TEMP. FØLER ELLER TERMOMETER |
| | TERMOSTATISK VENTIL MED FJERNFØLER | | SIKKERHEDSVENTIL |
| | SNAVSSAMLER | | FJERNVARME FREM |
| | TRYKDIFFERENSREGULATOR | | FJERNVARME RETUR |
| | TERMOSTATISK RADIATORVENTIL | | KOLDT BRUGSVAND |
| | AFTAPNINGSHANE | | VARMT BRUGSVAND |
| | GULVAFLØB | | CIRKULATION |