


# Indirekte anlæg - principdiagram nr. 3

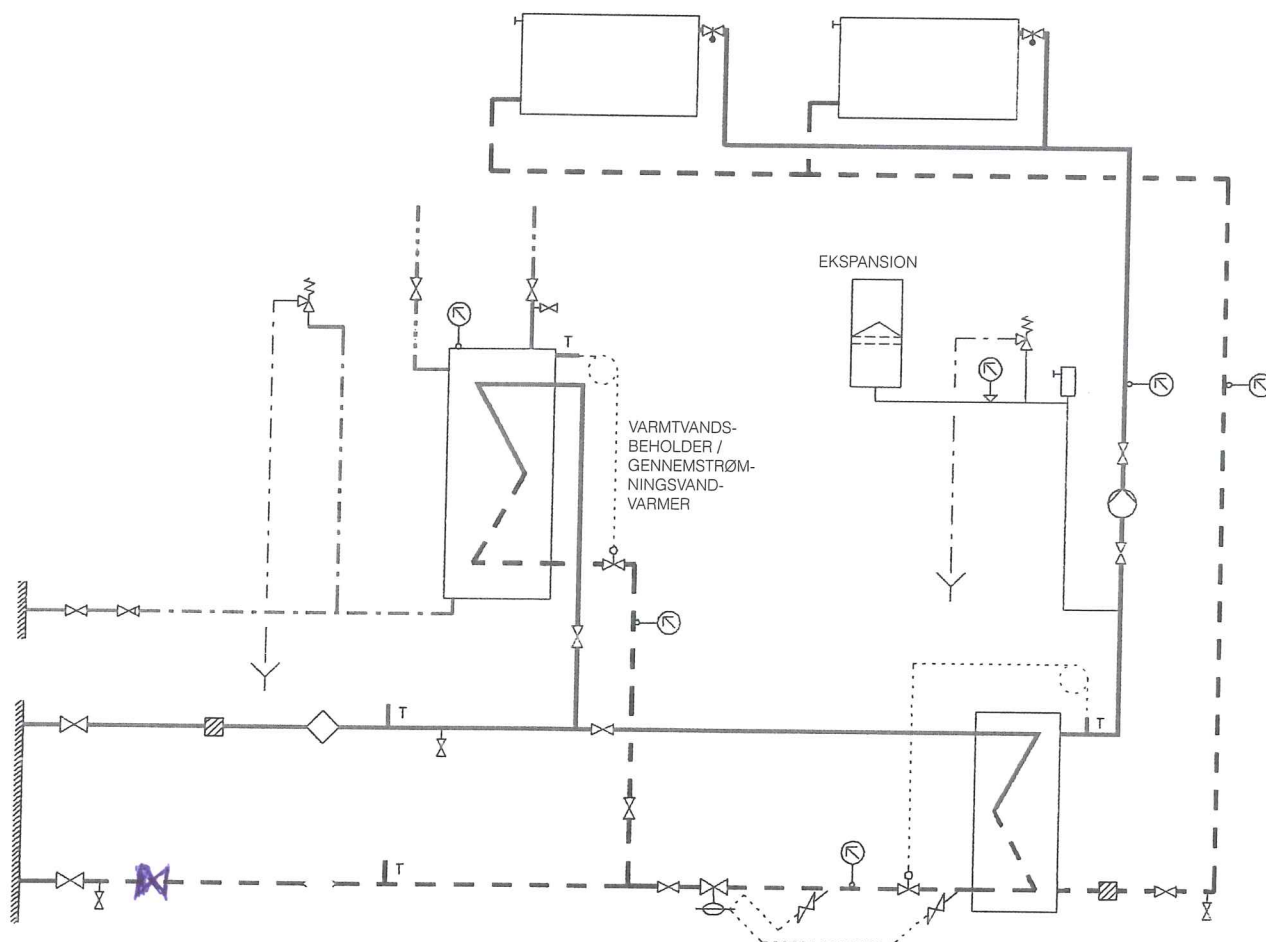

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | FJV VÆRKETS HOVEDHANER   |  | CIRKULATIONS-PUMPE                           |
|  | TERMOMETER   |  | KONTRAVENTIL                                 |
|  | MALER PÅ FREM  |  | UDLUFTNING PÅ RADIATOR                       |
|  | AFSPÆRRINGSVENTIL  |  | NÅLEVENTIL                                   |
|  | THERMOSTATISK VENTIL MED FJERNFØLER ELLER MOTORVENTIL MED AUTOMATISK TEMPERATURSTYRING |  | TILSLUTNING FOR TEMP. FØLER ELLER TERMOMETER |
|  | SNAVSSAMLER  |  | MANOMETER                                    |
|  | TRYKDIFFERENSREGULATOR   |  | SIKKERHEDSVENTIL                             |
|  | RADIATORVENTIL (NORMALT THERMOSTATISK)   |  | FJERNVARME FREM                              |
|  | AFTAPNINGSHANE   |  | FJERNVARME RETUR                             |
|  | GULVAFLØB  |  | KOLDT BRUGSVAND                              |
|  |  |  | VARMT BRUGSVAND                              |
|  |  |  | CIRKULATION                                  |